

MJB 355 MB4

Project: _____


Reference: _____

CLASSE DI SOVRATEMPERATURA - TEMPERATURE RISE CLASS	H		
CLASSE DI ISOLAMENTO - INSULATION CLASS	H		
PASSO DI AVVOLGIMENTO - WINDING PITCH	2/3		
FORMA COSTRUTTIVA - MOUNTING	B20		
TEMPERATURA AMBIENTE (°C) - AMBIENT TEMPERATURE (°C)	40		
ALTITUDINE (m s.l.m) - ALTITUDE (m a.s.l.)	1000		
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - COOLING SYSTEM / PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE	IC01 / IP23		
FATTORE DI POTENZA - POWER FACTOR	0.80		
NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES	4		
VELOCITA' NOMINALE (r.p.m.) - RATED SPEED (r.p.m.)	1500		
SOVRAVELOCITA' (r.p.m.) - OVERSPEED (r.p.m.)	2250		
NUMERO DI TERMINALI - NUMBER OF TERMINALS	6		
PESO (kg) - WEIGHT (kg)	Approx. 2050		
MOMENTO D'INERZIA (J) (kg*m ²) - INERTIA (J) (kg*m ²)	Approx. 13.12		
TEMPERATURA ACQUA RAFFREDDAMENTO (°C) - COOLING WATER TEMPERATURE (°C)			
PORTATA D'ACQUA (m ³ /h) - WATER FLOW RATE (m ³ /h)			
CADUTA DI PRESSIONE (kPa) - PRESSURE DROP (kPa)			
AUMENTO TEMPERATURA ACQUA (°C) - WATER TEMPERATURE INCREASE (°C)			
TA DI CENTRO STELLA - NEUTRAL POINT CURRENT TRANSFORMER			
CUSCINETTI - BEARINGS			
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz	50	
TENSIONE - VOLTAGE	V	400	
CORRENTE NOMINALE - RATED CURRENT	A	1154.7	
POTENZA - RATING	kVA	800	
RENDIMENTO - EFFICIENCY - (%)	4/4	96.1	
P.F.= 1.0	3/4	96.4	
	2/4	96.6	
RENDIMENTO - EFFICIENCY - (%)	4/4	95.0	
P.F.= 0.8	3/4	95.5	
	2/4	95.6	
Rapporto di corto circuito - short circuit ratio	SCR	0.34	
reattanza - reactance (%)	sincrona diretta - synchronous direct axis	X _{d uns}	319
	sincrona in quadratura - synchr. quadrature axis	X _{q uns}	177
	transitoria diretta - transient direct axis	X' _{d sat}	28.4
	transitoria in quadratura - transient quadrature axis	X' _{q uns}	177
	subtransitoria diretta - subtransient direct axis	X'' _{d sat}	11.8
	subtransitoria in quad. - subtransient quadr. axis	X'' _{q sat}	15.2
	di sequenza negativa - negative sequence	X _{2 sat}	13.5
	di sequenza zero - zero sequence	X _{0 sat}	2.9
costanti di tempo - time constants (s)	a vuoto - open circuit	T' _{do}	2.600
	transitoria - transient	T' _d	0.230
	subtransitoria - subtransient	T'' _d	0.020
	unidirezionale - armature	T _a	0.023
Coppia di corto circuito bifase - Phase to Phase short circuit torque	kN*m	64.7	
Coppia di corto circuito trifase - Three phase short circuit torque	kN*m	43.2	


MJB 355 MB4

Project: _____
Reference: _____

CURVA DI RENDIMENTO - EFFICIENCY CURVE



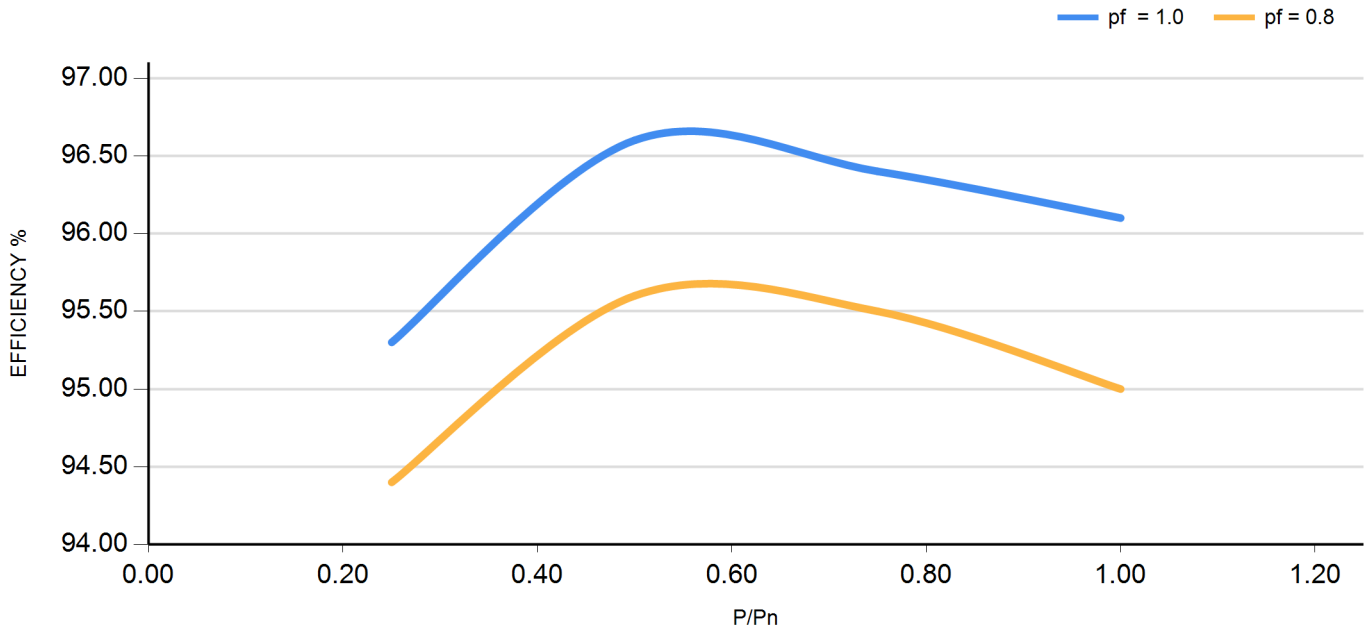


CADUTA DI TENSIONE - VOLTAGE DIP

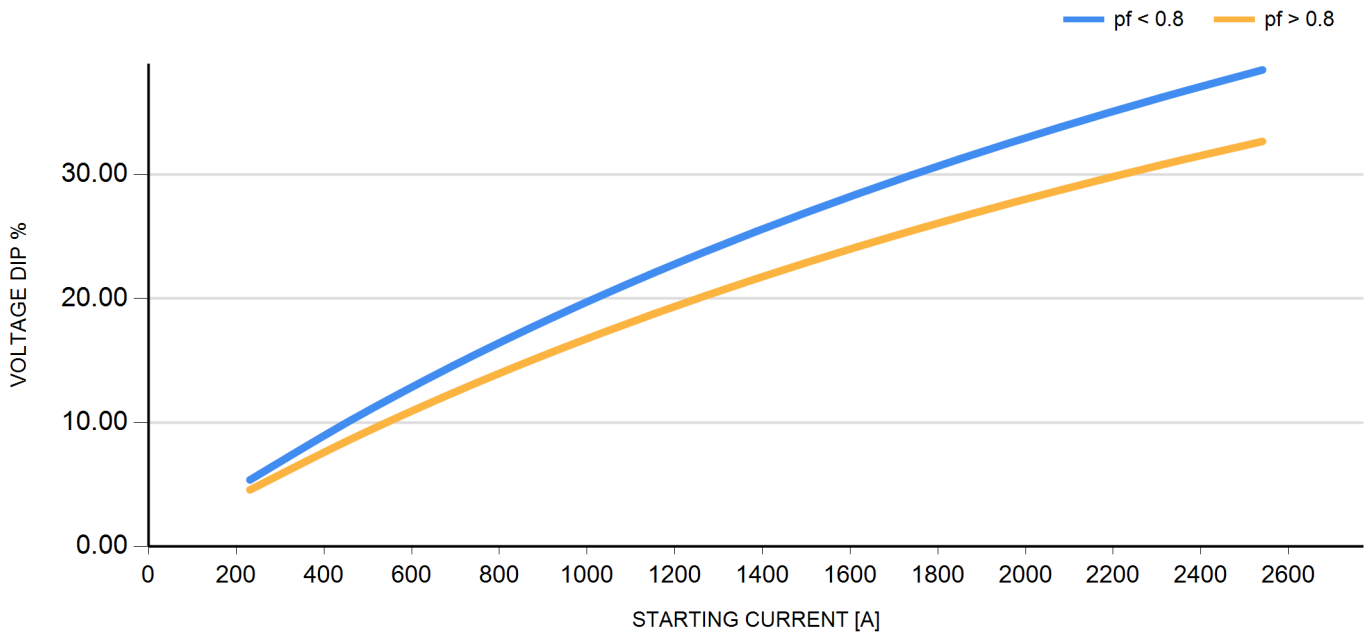



MJB 355 MB4

Project: _____
Reference: _____

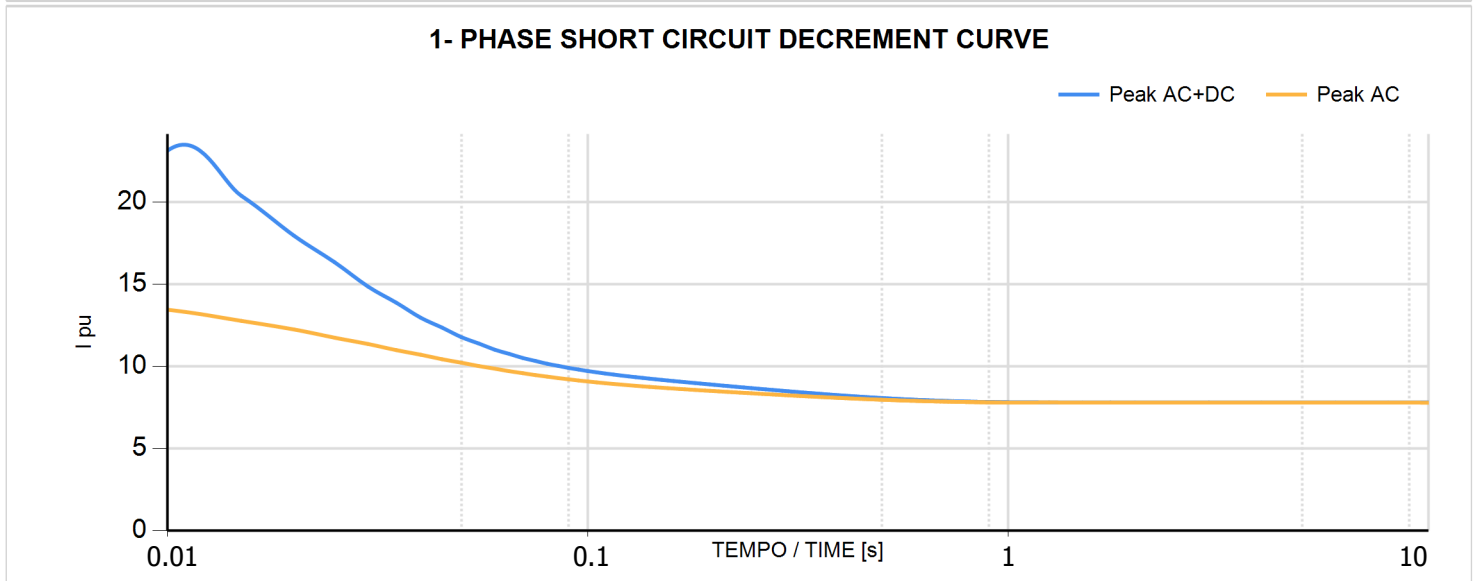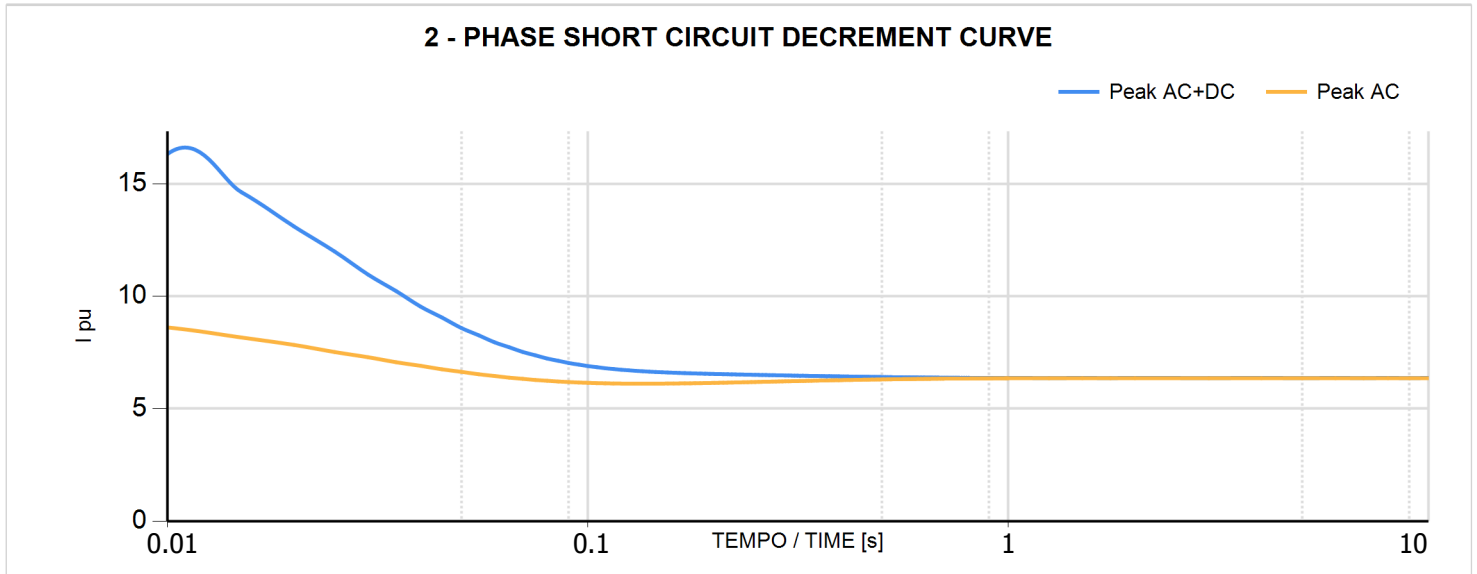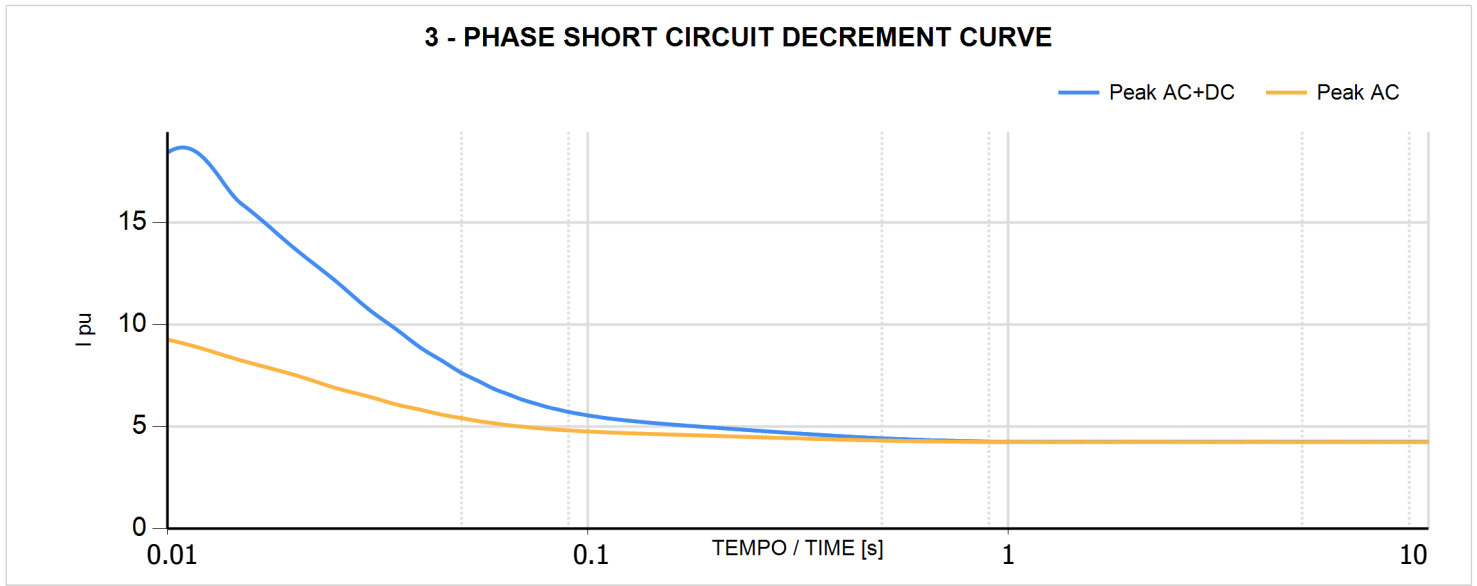


MJB 355 MB4

Project: _____
Reference: _____

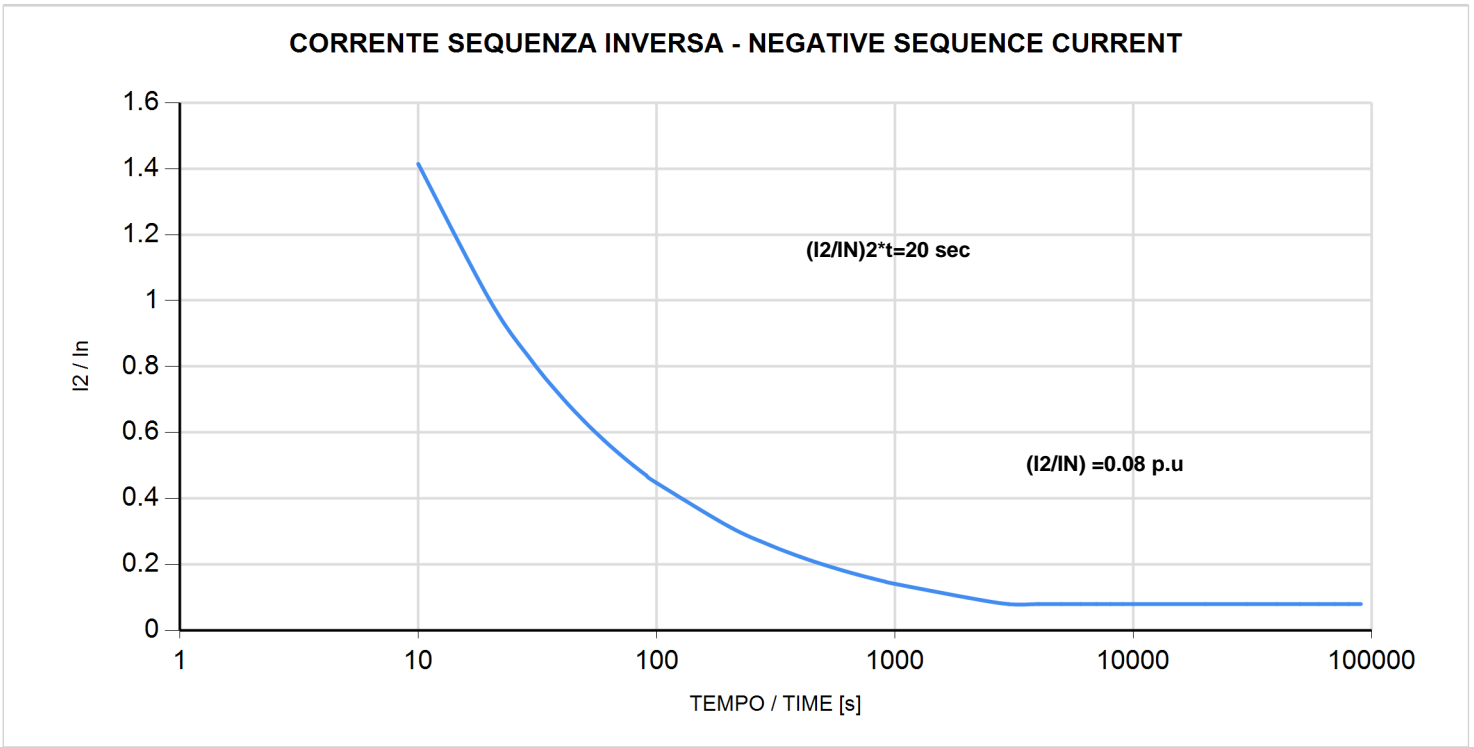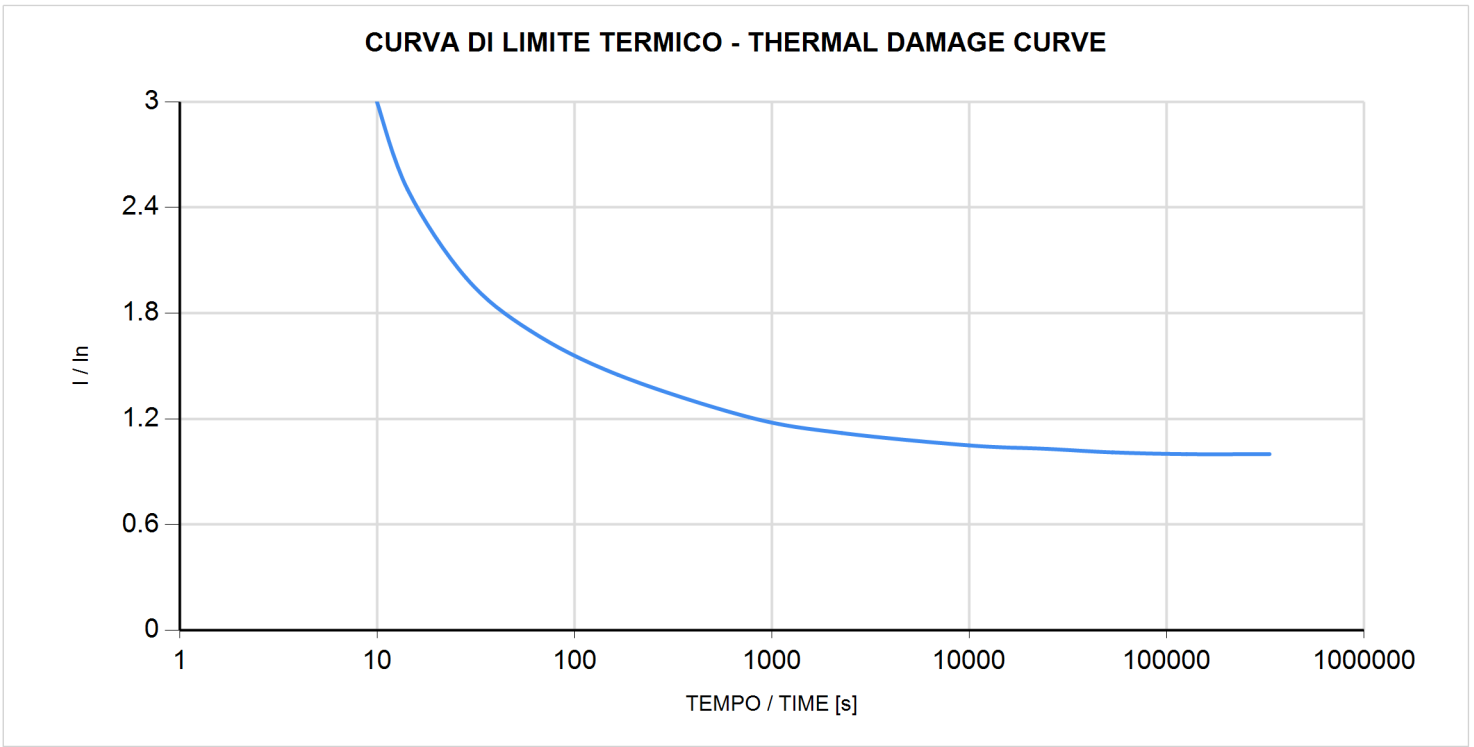


MJB 355 MB4

Project: _____
Reference: _____

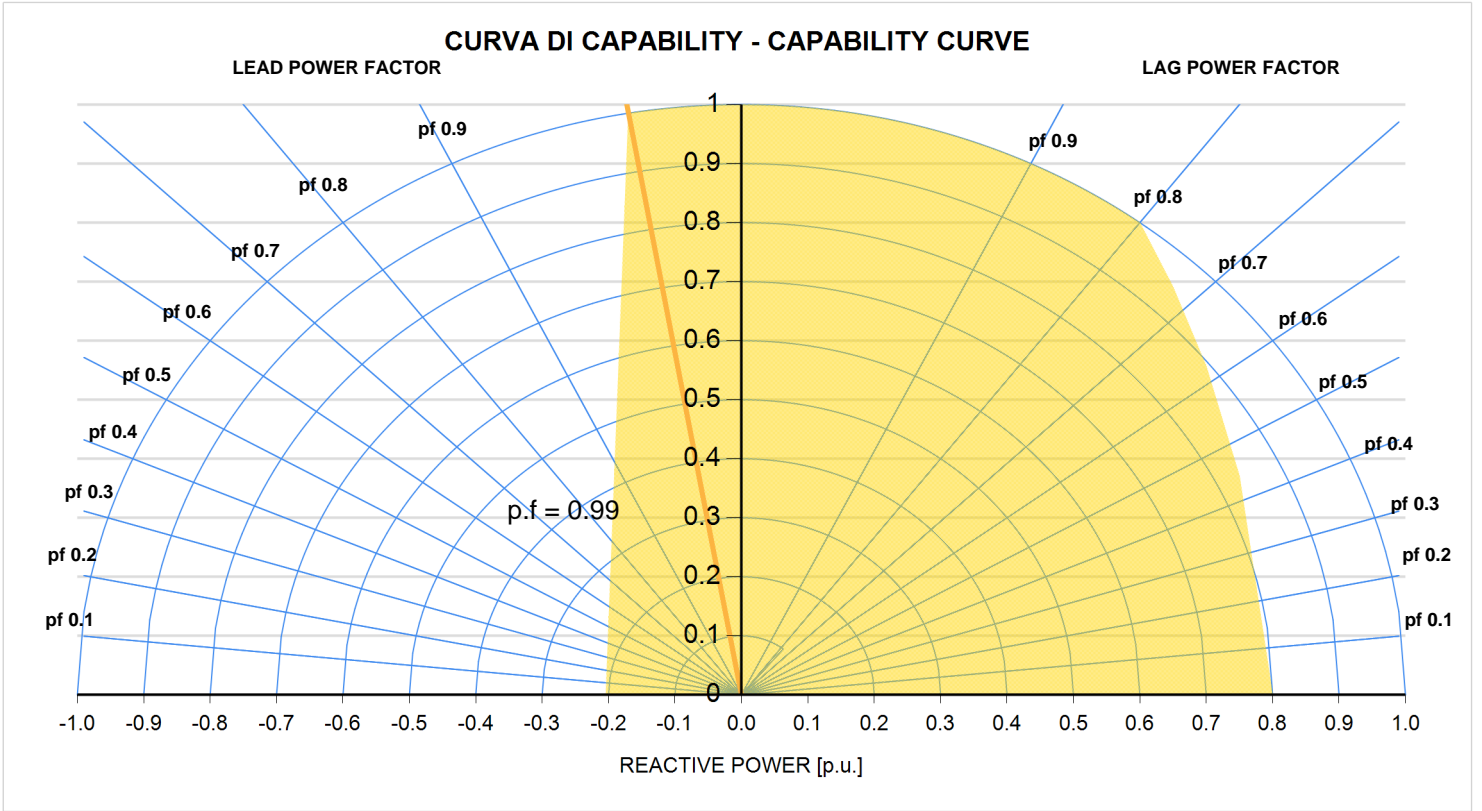

DIMENSIONI IN mm
DIMENSIONS IN mm

ELEMENTI PER VERIFICHE TORSIONALI
TORSIONAL ANALYSIS DATA

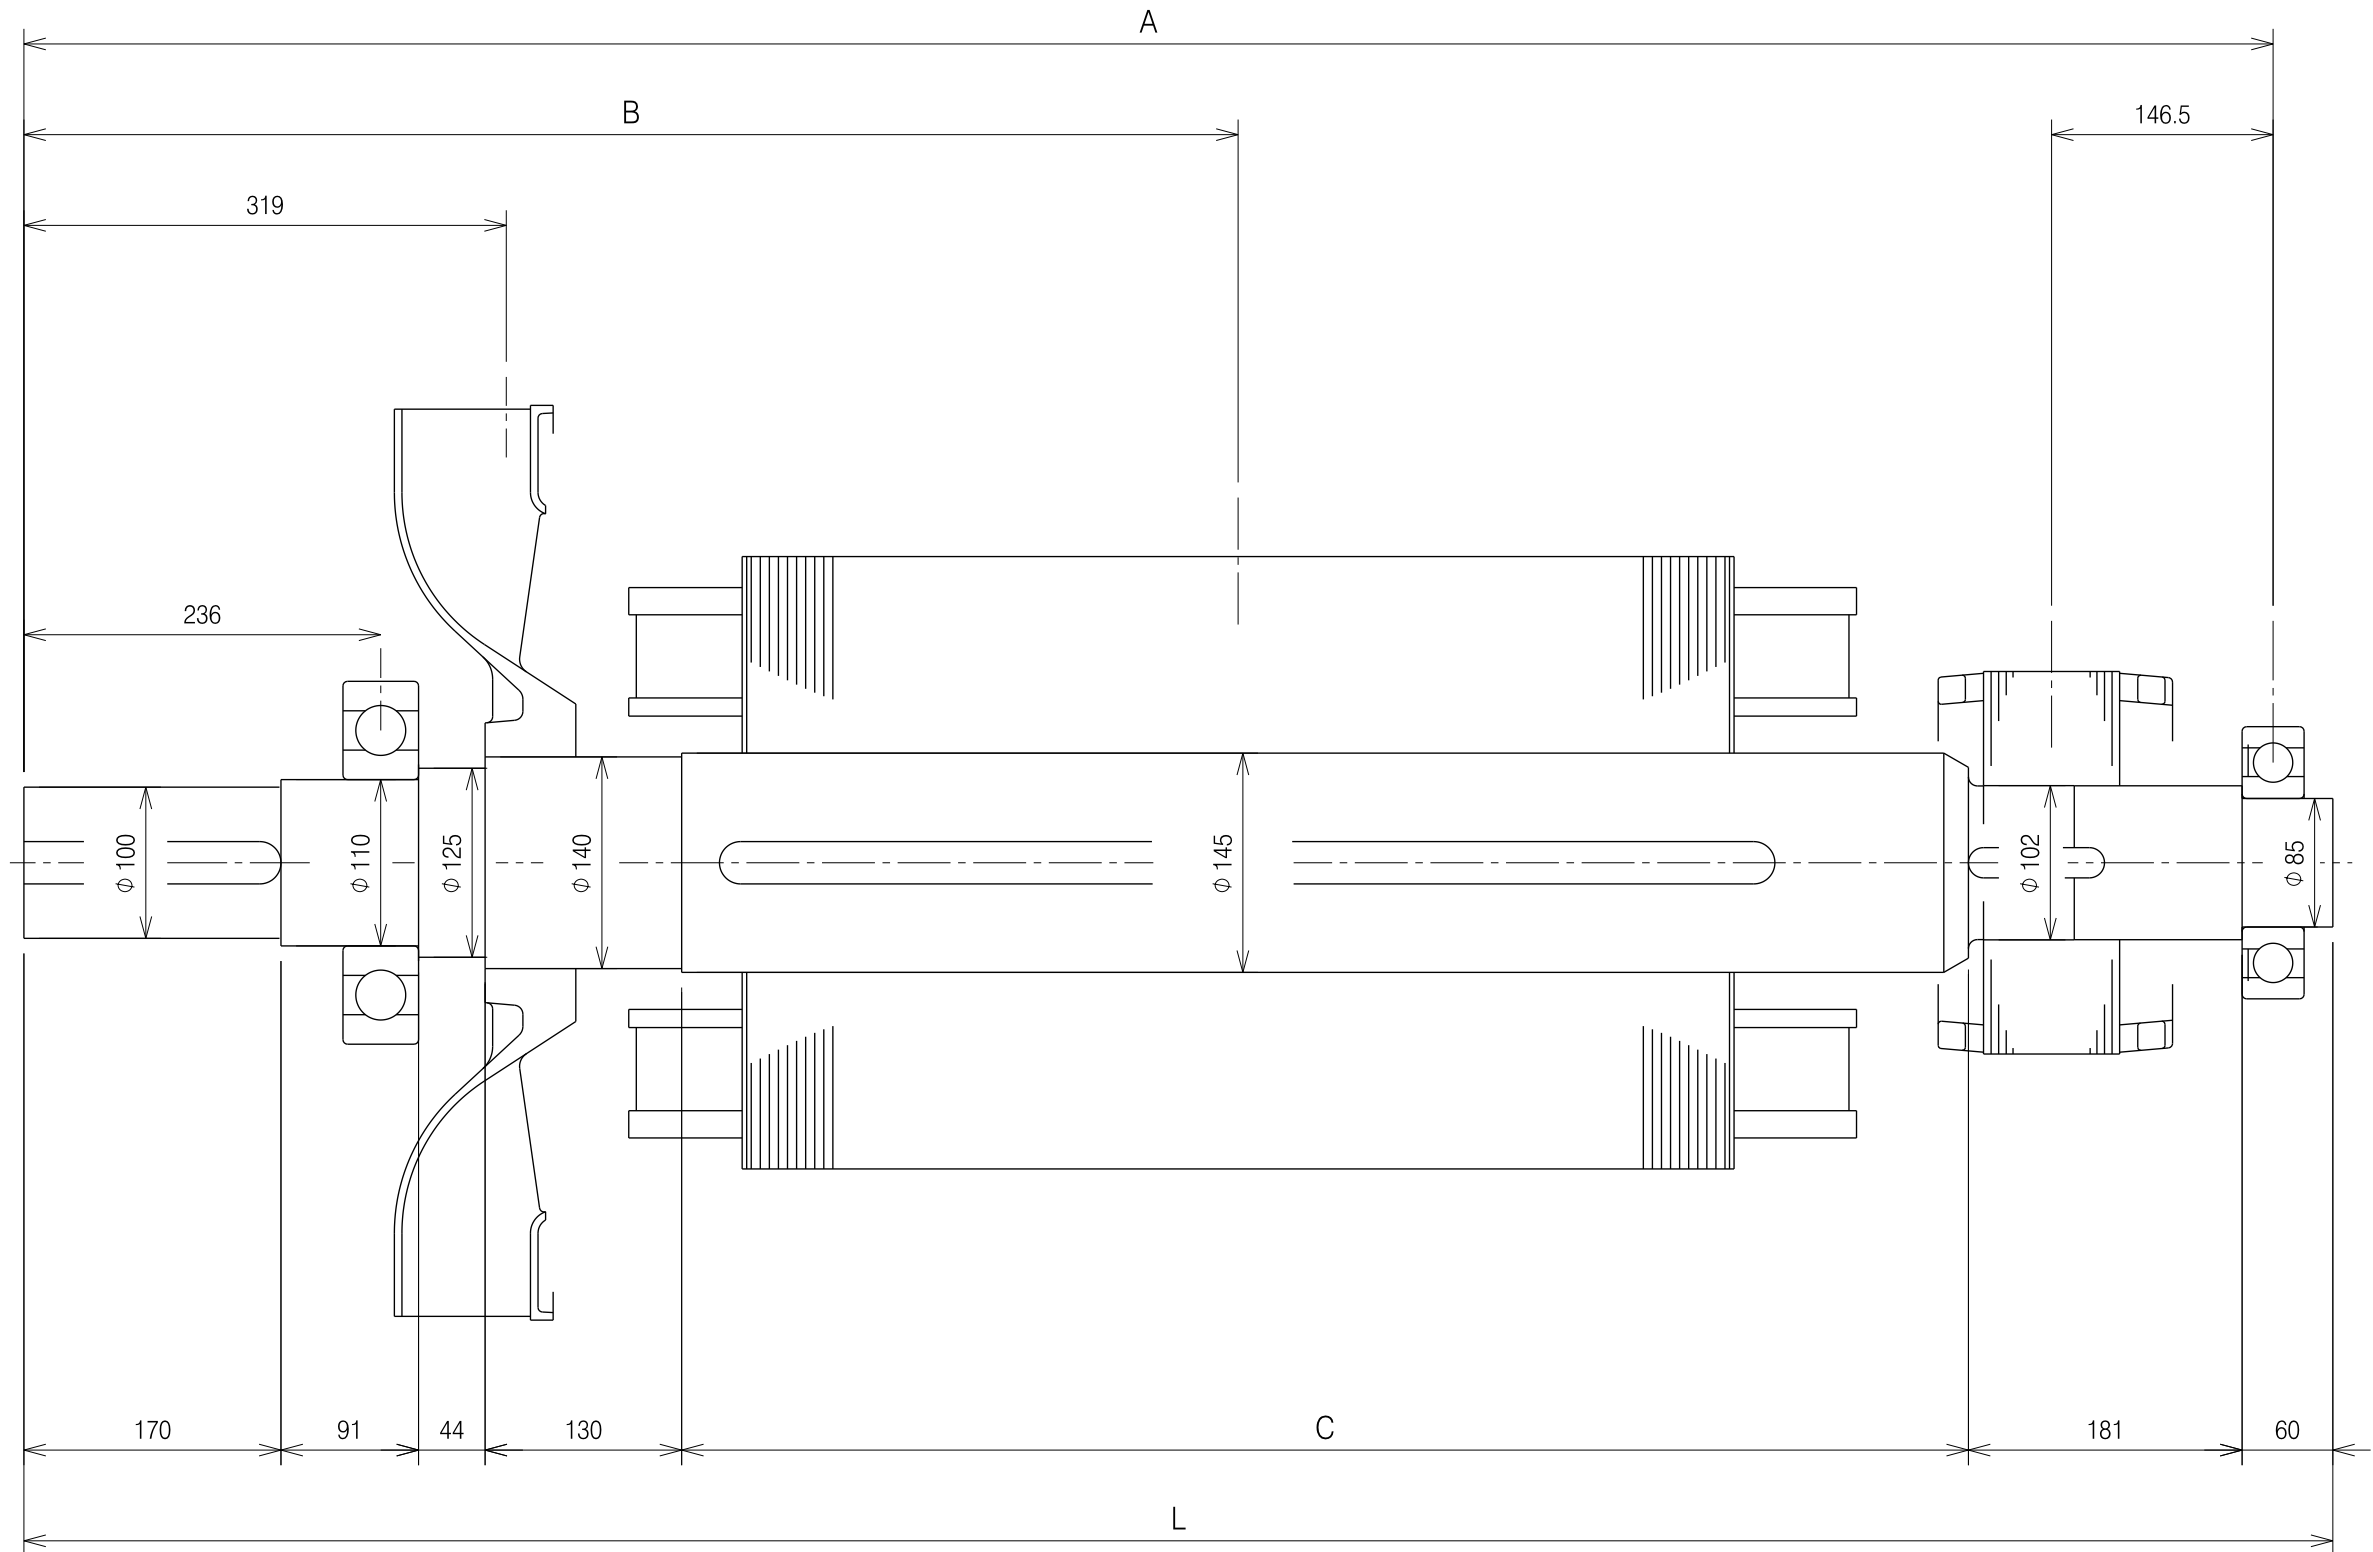

TIPO TYPE	DIMENSIONI IN mm DIMENSION IN mm				VENTOLA FAN		ALBERO SHAFT		RUOTA POLARE MAIN CORE		ROTORE ECC. EXCITER CORE		TOTALE TOTAL	
	A	B	C	L	Kg	J Kgm ²	Kg	J Kgm ²	Kg	J Kgm ²	Kg	J Kgm ²	Kg	J Kgm ²
SA4	1247.5	562	611	1287	12	0.369	130	0.279	308	7.124	21.4	0.199	471.4	7.971
SB4		597							365	8.442			528.4	9.289
MA4	1487.5	662	851	1517			161	0.360	463	10.709	27	0.251	663	11.689
MB4		702							525	12.143			725	13.123

REV	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA
A	ADJUSTMENT LAYOUT INFORMATION	28/10/2015	E.Pretto
=	FIRST ISSUE	28/10/2015	E.Pretto

	SOSTITUISCE IL COD.		SCALA	DISEGNATORE	DATA	FIRMA
	-		A3	CONTR./C.UFF.	28/10/2015	E.Pretto
GENERATORI BISOPPORTO MJB 355 DOUBLE BEARINGS GENERATORS MJB 355			M00AV419A		A REV	

Questo documento e' di proprieta' di Marelli Motori S.p.A. Nessun particolare di questo documento puo' essere copiato o riprodotto in alcun modo. Questa informazione e' soggetta a costante controllo.
This document is the property of Marelli Motori S.p.A. No part of this document may be copied or reproduced in any way. This information is subject to constant review.